


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <div><div></div><div><div>华优建筑设计院</div><div>有限责任公司</div><div>HUAYOU ARCHITECTURE DESIGN INSTITUTE LTD.</div></div></div> |  |  |  |
| <div><div>建设单位</div><div>CLIENT TITLE</div></div>  |  |  |  |
| <div><div>广州市广外附设外语学校</div></div>  |  |  |  |
| <div><div>工程名称</div><div>PROJECT TITLE</div></div>   |  |  |  |
| <div><div>校园功能房改造</div></div>  |  |  |  |
| <div><div>图名</div><div>DRAWING TITLE</div></div>   |  |  |  |
| <div><div>大样图01</div></div>  |  |  |  |
| <div><div>院出图章</div><div>PROJECT SEAL</div></div>  |  |  |  |
| <div><div>注册执业章</div><div>REGISTERED SEAL</div></div>  |  |  |  |
| <div><div>设计</div><div>DESIGNED BY</div></div>   |  |  |  |
| <div><div>校对</div><div>CHECKED BY</div></div>  |  |  |  |
| <div><div>审核</div><div>CHECKED BY</div></div>  |  |  |  |
| <div><div>专业负责人</div><div>SPECIALIST APPROVE</div></div>   |  |  |  |
| <div><div>审定</div><div>CHECKED BY</div></div>  |  |  |  |
| <div><div>项目负责人</div><div>PROJECT DIRECTOR</div></div>   |  |  |  |
| <div><div>工程编号</div><div>PROJECT NO.</div></div>   |  |  |  |
| <div><div>设计阶段</div><div>DESIGN PHASE</div></div>  |  |  |  |
| <div><div>图号</div><div>DRAWING NO.</div></div>   |  |  |  |
| <div><div>日期</div><div>DATE</div></div>  |  |  |  |

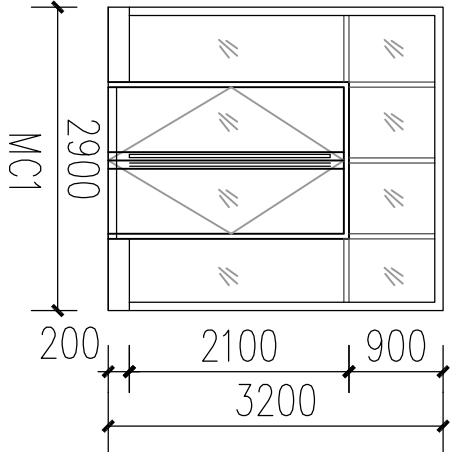

1. 门窗应密封良好, 门及开启窗的重力矩、复紧力矩应符合下列规定:  
本组所有内外窗均为铝合金及塑钢窗, 复紧力矩由五金连接件提供。
2. 铝合金窗应符合《铝合金门窗工程技术规范》(GB 5155-30-2002),  
由建设单位提供型材规格及五金配件要求。
3. 玻璃窗必须经国家《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)中规定标准定最大玻璃面积限制。
4. 表中未注明的窗玻璃厚度按单框玻璃窗S、L或双框T0.5方柱系和Tmm厚;  
面框D、S、0.9、方柱系和S6mm厚, 面框L0.9、方柱系和S8mm厚。
5. 面框L柱T0.5方柱系窗玻璃面框L为500mm的窗玻璃用中空玻璃, 窗玻璃厚度按中空玻璃。
6. 安装在门厅、卫生间及厨房的窗玻璃必须用钢化玻璃。
7. 门窗的气密、水密、抗风、气密性、隔音性能、隔声性能、平面气密性均按国家现行有关标准。
8. 铝合金窗的厚度在1.5方米以上, 采用90系列, 其他采用70系列, 铝合金门采用100系列。
9. 建筑外墙外、外门、玻璃门、窗均设中、平开、内开、内开平开、平开。
10. 防火门、设备门、防火门、防火门应符合国家技术标准, 由建设单位指定生产厂家制作。
11. 门的重量以实际门的重量为准。